

# 臺南市天主教聖功女子高級中學

## 1081018飲水機保養



**飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表**

飲用水設備編號	1081018	登記使用有效期間	年 月 日
設備設置單位	臺南市天主教聖功女子高級中學	連絡電話	
設備負責人		設備管理人	
水源類別	自來水		

一、設備維護紀錄

維護日期	清洗	更換	其他	維護人員 簽名	備註
10/10/22	機台清潔		例行檢查	張	
10/11/15	機台清潔		例行檢查	張	
10/12/20	機台清潔		例行檢查	張	
10/8/12	機台清潔		例行檢查	張	
10/8/21	機台清潔	1, 2	例行檢查	張	
10/8/27	機台清潔		例行檢查	張	
10/8/15	機台清潔		例行檢查	張	
10/8/17	機台清潔		例行檢查	張	
10/8/20	機台清潔		例行檢查	張	
10/8/19	機台清潔		例行檢查	張	
10/8/22	機台清潔	1, 2, 3	例行檢查	張	
10/8/18	機台清潔		例行檢查	張	
10/8/18	機台清潔		例行檢查	張	
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		

設備維護單位：晨毅國際企業有限公司 電話：06-2024062 傳真：06-2021642

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。  
2. 本表僅適用於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗紀錄表：

項目	檢驗標準	檢驗結果	檢驗日期	是否符 合標準	備註
總硬度	0.05CFU/100ml	10mg/L	0.05mg/L		
日期	0.05CFU/100ml				

註：  
1. 檢用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌數。  
2. 檢驗自來水者，應提供水質、水質檢驗大腸桿菌數、異味、濁度、水質檢驗大腸桿菌數及pH。  
3. 在晨毅公司私櫃所行紀錄表填寫。  
4. 檢用自來水者，應將檢驗大腸桿菌數、異味、濁度、水質檢驗大腸桿菌數、異味、濁度、水質檢驗大腸桿菌數。

# 臺南市天主教聖功女子高級中學 1081018飲水機保養

2



**飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表**

飲用水設備編號	270 4-甲	登記使用有效期間	年 月
設備設置單位	臺南市天主教聖功女子高級中學	連絡電話	
設備負責人		設備管理人	
水源類別	自來水		

**一、設備維護紀錄**

維護日期	清洗	更換	其他	維護人員 簽名	備註
107.11.22	機台清潔		例行檢查	王元	
107.11.15	機台清潔		例行檢查	王元	
107.12.20	機台清潔		例行檢查	王元	
108.1.21	機台清潔		例行檢查	王元	
108.2.11	機台清潔	1.2	例行檢查	王元	
108.3.22	機台清潔		例行檢查	王元	
108.4.19	機台清潔		例行檢查	王元	
108.5.19	機台清潔		例行檢查	王元	
108.6.28	機台清潔		例行檢查	王元	
108.7.19	機台清潔		例行檢查	王元	
108.8.28	機台清潔	1.2.3	例行檢查	王元	
108.9.18	機台清潔		例行檢查	王元	
108.10.18	機台清潔		例行檢查	王元	
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		

設備維護單位：晨都國際企業有限公司 電話：06-2024062 傳真：06-2021642

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。  
2. 本表填寫於飲用水設備明顯處。


**二、水質檢驗紀錄：**

項目	大腸桿菌群 CFU/100mL	總硬度 mg/L	沖 0.05mg/L	檢驗所 定單位	是否符 合標準	備註
日期	6.0MP/100mL	10mg/L				
	6.0CFU/100mL					

註：  
1. 備用自來水者，每次應換水機濾網。  
2. 除用自來水者，應經過消毒，每次應換水機濾網，且上水每次應換水機濾網及沖洗。  
3. 消毒自來水必須經消毒紀錄表。  
4. 備用自來水檢驗紀錄表，應於設備明顯處，其紀錄應保存二年，以備主管機關查閱。

# 臺南市天主教聖功女子高級中學

## 1081018飲水機保養

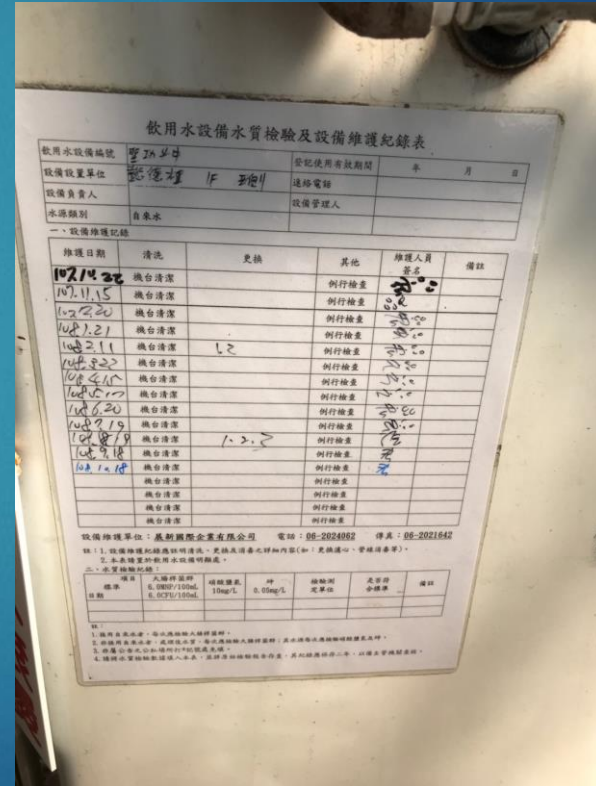

# 臺南市天主教聖功女子高級中學

## 1081018飲水機保養



飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號	聖功高中	登記使用有效期間	年	月	日
設備設置單位	慈德樓 5F 廁所	連絡電話			
設備負責人		設備管理人			
水源類別	自來水				

一、設備維護紀錄

維護日期	清洗	更換	其他	維護人員 簽名	備註
107.10.22	機台清潔			吳	
107.11.15	機台清潔			吳	
107.12.20	機台清潔			吳	
108.1.2	機台清潔			吳	
108.2.11	機台清潔	1.2		吳	
108.3.22	機台清潔			吳	
108.4.15	機台清潔			吳	
108.5.17	機台清潔			吳	
108.6.20	機台清潔			吳	
108.7.19	機台清潔			吳	
108.8.17	機台清潔	1.2		吳	
108.9.18	機台清潔			吳	
	機台清潔				
	機台清潔				
	機台清潔				

設備維護單位：義創國際企業有限公司 電話：08-2024002 傳真：08-2021642

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管路消毒等)。  
2. 本表請置於機器內或機器側面。

二、水質檢驗紀錄

日期	檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗員	是否合格	備註
	1. 菌落數	CFU/100ml	CFU/L			
	2. 總硬度	mg/L	mg/L			
	3. 氯含量	mg/L	mg/L			

註：1. 採用自來水者，每次更換濾心後即需檢驗。  
2. 檢驗項目包括：菌落數、硬度、氯含量、總硬度、總硬度、總硬度、總硬度。  
3. 檢驗結果合格者，請在表格內勾選合格。  
4. 檢驗結果不合格者，請在表格內勾選不合格，並註明不合格原因，以備主管調查。